

Netzanschluss- bedingungen der EKZ Einsiedeln AG, Dietikon

Teil 3:

Anschluss von Verteilnetzbetreibern
an das Mittelspannungsnetz
Netzebene 5a

Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeine Bestimmungen

1.1.	Rechtliche Grundsätze	4
1.2.	Geltungsbereich	4
1.3.	Rechtsverhältnis mit dem VNB	4
1.4.	Grundsätze	4

2. Anschlussbeitrag

2.1.	Netzanschlussbeitrag	5
2.2.	Netzkostenbeitrag	5

3. Hauptanschluss

5

3.1.	Anschluss ab 16 kV Leitungen	5
3.2.	Anschluss mit Messung im Unterwerk	5

4. Zweitanschlüsse

6

5. Notanschlüsse

6

6. Verlegung von 16 kV-Leitungen zum VNB

6

7. Inkraftsetzung der Anschlussbedingungen

6

Anhänge 1 – 4

8 – 11

1. Allgemeine Bestimmungen

1.1. Rechtliche Grundsätze

Bei der Anwendung dieser Anschlussbedingungen sind unter anderem die folgenden Unterlagen zu berücksichtigen:

- Stromversorgungsgesetz (StromVG)
- Stromversorgungsverordnung (StromVV)
- Distribution Code Schweiz (VSE)
- Technische Regeln zur Beurteilung von Netzurückwirkungen (VSE)

1.2. Geltungsbereich

Diese Anschlussbedingungen gelten für sämtliche Verteilnetzbetreiber (VNB) im Netzgebiet der EKZ Einsiedeln AG, Dietikon. Sie regeln den Anschluss eines VNB an das Netz der EKZ Einsiedeln AG, Dietikon und gelten sowohl für Neuanschlüsse als auch für Änderungen bestehender Anschlüsse.

1.3. Rechtsverhältnis mit dem VNB

Der Netzanschlussvertrag bildet die Grundlage für das Rechtsverhältnis zwischen dem VNB und der EKZ Einsiedeln AG, Dietikon.

1.4. Grundsätze

1.4.1 Zuordnung des Anschlusses einer Netzebene

VNB sind an der Netzebene 5a angeschlossen.

1.4.2 Verlauf der 16-kV-Leitungen

Aufgrund der Versorgungsbedürfnisse legt die EKZ Einsiedeln AG, Dietikon die Standorte der Unterwerke sowie den Verlauf der 16-kV-Leitungen fest. Die Energieabgabe erfolgt über die 16-kV-Leitungen an die Messstation des VNB oder über eine verlängerte 16-kV-Sammelschiene im Unterwerk, wenn die Messung in demselben untergebracht wird.

1.4.3 Messstation

Die Lage und der Ausbau der Messstation ist in Absprache mit der EKZ Einsiedeln AG, Dietikon festzulegen. Grundsätzlich ist ein Standort an der Peripherie des Netzgebietes des VNB bzw. in der Nähe des Unterwerkes anzustreben. Die EKZ Einsiedeln AG, Dietikon erstellt die 16-kV-Leitungen bis zur Messstation, die Klemmen der Leitungsendverschlüsse bilden die Grenzstelle bzw. Eigentumsgrenze.

2. Anschlussbeitrag

2.1. Netzanschlussbeitrag

Für den Anschluss an das Verteilnetz der EKZ Einsiedeln AG, Dietikon werden Netzanschlussbeiträge für die Erstellung des Netzanschlusses erhoben. Aus den Netzanschlussbeiträgen lässt sich kein Recht auf Eigentum an den entsprechenden Anlagen ableiten.

2.2. Netzkostenbeitrag

Für den Anschluss des VNB an das Mittelspannungsnetz der EKZ Einsiedeln AG, Dietikon wird für die Bezugsleistung kein Netzkostenbeitrag verrechnet.

Bei einem überdurchschnittlichen Anstieg der Bezugsleistung in Folge grosser Punktlasten (z.B. Rechenzentren) wird die EKZ Einsiedeln AG, Dietikon mit dem VNB Gespräche über einen anteiligen Netzkostenbeitrag führen.

3. Hauptanschluss

3.1. Anschluss ab 16-kV-Leitungen

Zu Lasten VNB:

- Bereitstellung des Leitungstrassees innerhalb des Netzgebietes des VNB (Anhang 1)
- Bereitstellung der notwendigen Einspeisefelder inkl. Übergabeschalter und deren Ausrüstung in der Messstation. Über deren Bestückung (Schalter / Trenner und Schutzeinrichtungen) entscheidet die EKZ Einsiedeln AG, Dietikon (Anhänge 3 und 4).

Zu Lasten EKZ Einsiedeln AG, Dietikon:

- Leitungstrasse bis zur Netzgebietsgrenze des VNB
- 16-kV-Leitung inkl. Montage bis und mit Kabelendverschluss in der Messstation
- Weiterführung allfälliger Durchgangsleitungen
- Weitere Leitungsfelder der EKZ Einsiedeln AG, Dietikon mit Abgeltung des Mitbenützensrechtes der Raumanteile

3.2. Anschluss mit Messung im Unterwerk

Die Kosten für das Mitbenützungsrecht der Räumlichkeiten sowie für die mitbenutzten und eigenen Anlagen gehen zu Lasten des VNB.

4. Zweitanschlüsse

Zweitanschlüsse sind ab einer Bezugsleistung von ca. 20 MW in Absprache mit der EKZ Einsiedeln AG, Dietikon möglich. Die Kosten werden analog der Kostentragung für Hauptanschlüsse zwischen dem VNB und der EKZ Einsiedeln AG, Dietikon aufgeteilt. Zweitanschlüsse bedingen die Installation einer Summenmessung zu Lasten des VNB.

5. Notanschlüsse

Notanschlüsse sind Anlageteile, welche dem VNB für den Energiebezug in Ausnahmefällen dienen (wenn möglich gemessener Energiebezug). Zu Lasten des VNB gehen sämtliche Kosten für Erstellung, Instandhaltung, Verlegungen, Ersatz und Anpassungen. Bei Anschlüssen mit gegenseitigem Energieaustausch beteiligen sich die EKZ Einsiedeln AG, Dietikon angemessen an den Kosten (Anhänge 2, 3 und 4).

6. Verlegung von 16-kV-Leitungen zum VNB

Kosten für Leitungsverlegungen, die der VNB verursacht, gehen vollumfänglich zu seinen Lasten. Kosten für Leitungsverlegungen im Netzgebiet des VNB, die durch Dritte veranlasst und nicht dem Verursacher belastet werden können, werden wie Neuanschlüsse behandelt.

7. Inkraftsetzung der Anschlussbedingungen


Diese vom Verwaltungsrat der EKZ Einsiedeln AG, Dietikon festgesetzten Anschlussbedingungen treten am 1. Januar 2022 in Kraft. Sie ersetzen die Anschlussbedingungen „Teil 3: Anschluss von Endverteilern an das Mittelspannungsnetz“ vom 30. November 2017.

EKZ Einsiedeln AG, Dietikon

Dietikon, 22. November 2021

Anhang 1

Hauptanschluss

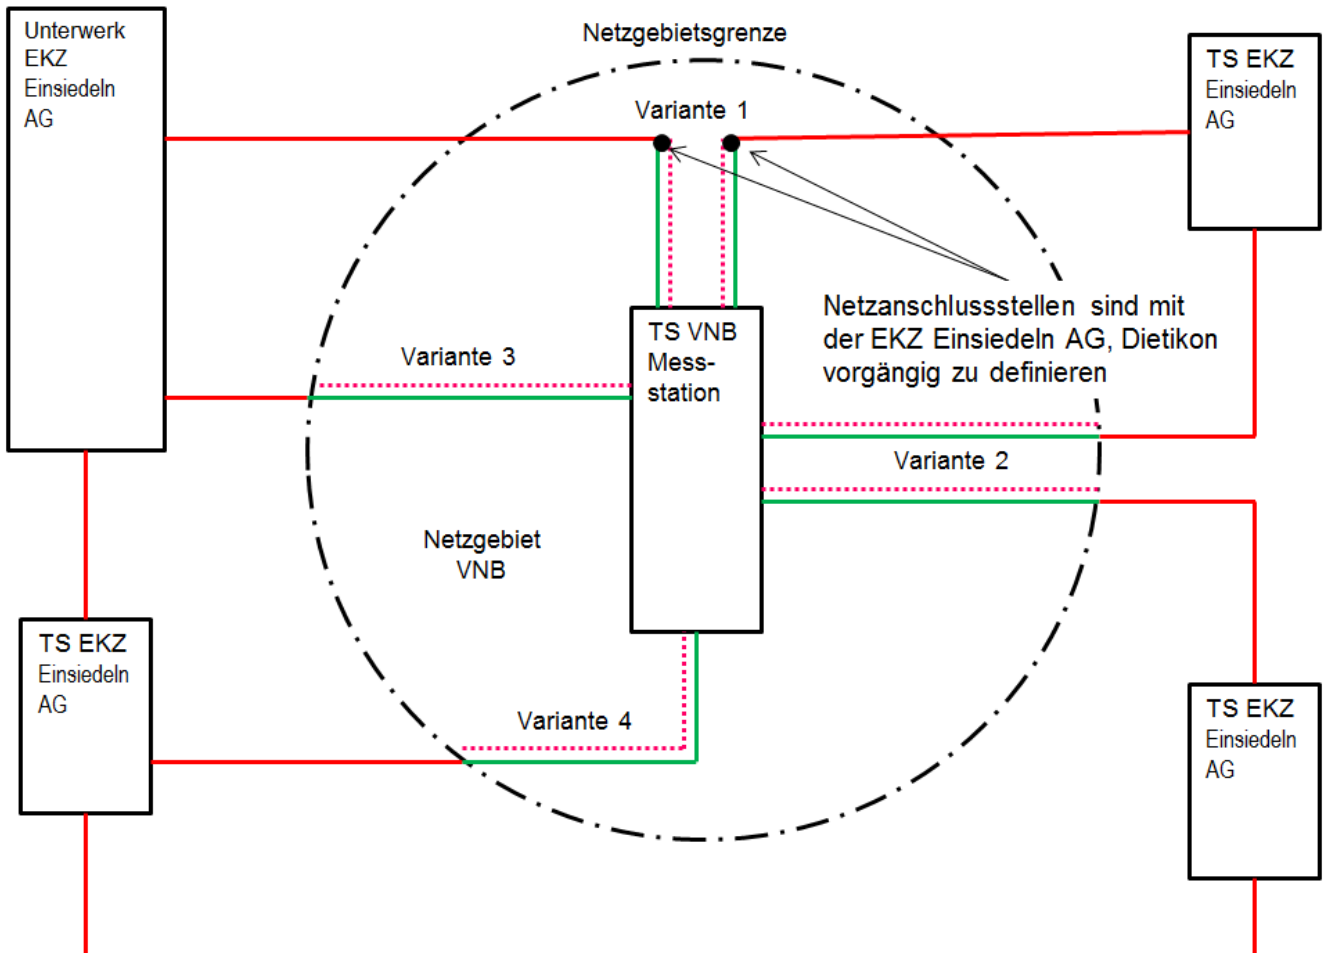

— Trassee und Kabel zu Lasten EKZ Einsiedeln AG, Dietikon
Eigentum: EKZ Einsiedeln AG, Dietikon

— Kabel zu Lasten EKZ Einsiedeln AG, Dietikon
Eigentum: EKZ Einsiedeln AG, Dietikon

..... Trassee zu Lasten VNB
Eigentum: VNB

Variante 1 und 2:


Einschlaufung des VNB in bestehendes oder neues MS-Netz der EKZ Einsiedeln AG, Dietikon

Variante 3 und 4:

Direktanschluss an UW oder TS der EKZ Einsiedeln AG, Dietikon

Anhang 2

Notanschluss

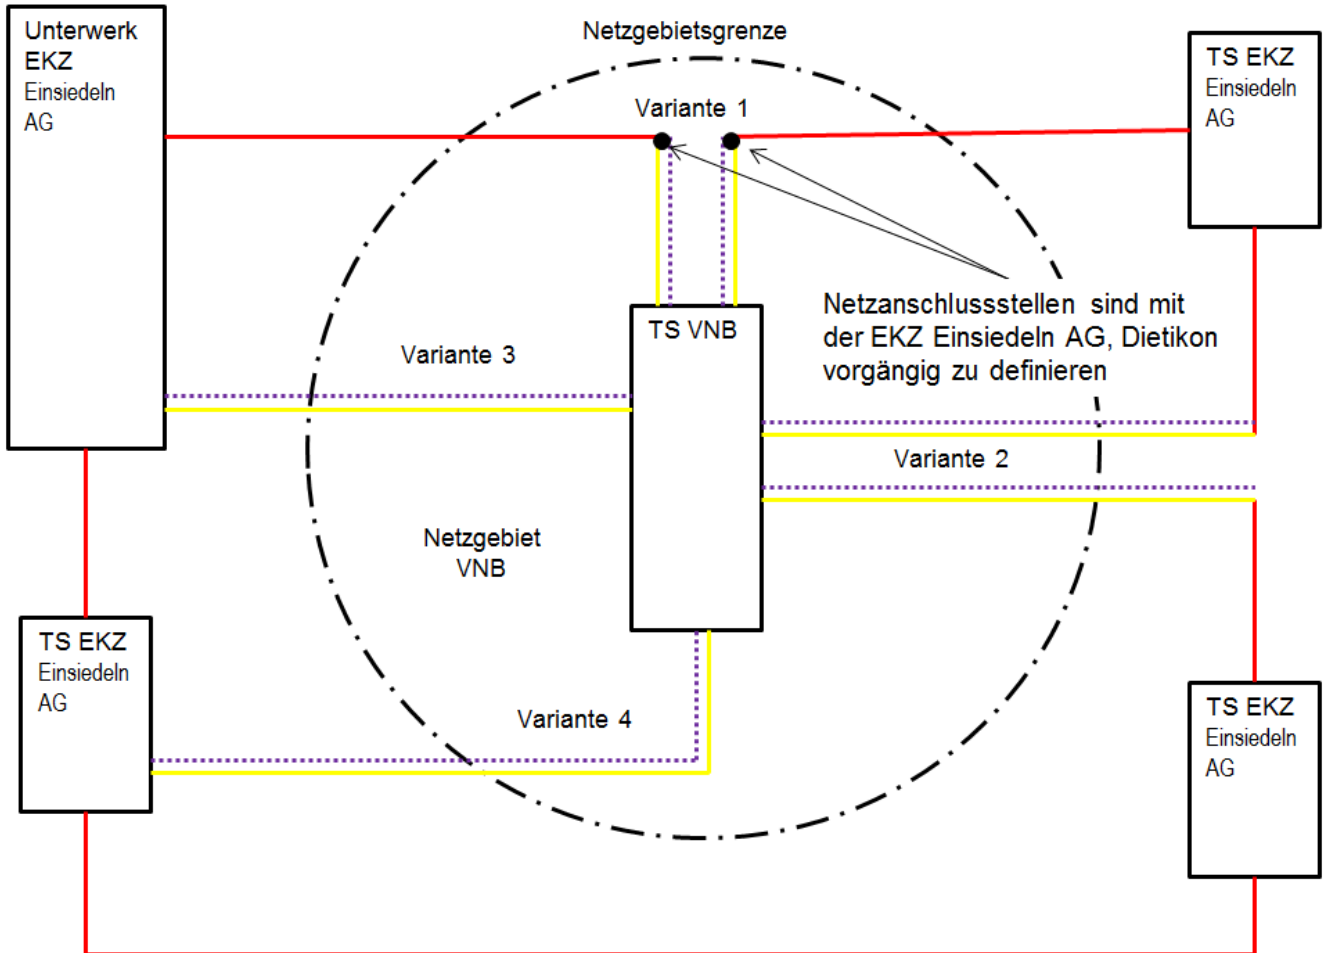

— Trasse und Kabel zu Lasten EKZ Einsiedeln AG, Dietikon
Eigentum: EKZ Einsiedeln AG, Dietikon

— Kabel zu Lasten VNB
Eigentum: EKZ Einsiedeln AG, Dietikon

..... Trasse zu Lasten VNB
Eigentum: EKZ Einsiedeln AG, Dietikon

Variante 1 und 2:

Einschlaufung des VNB in bestehendes oder neues MS-Netz der EKZ Einsiedeln AG, Dietikon


Variante 3 und 4:

Direktanschluss an UW oder TS der EKZ Einsiedeln AG, Dietikon

Anhang 3

Eigentumsverhältnisse in der Messstation / Transformatorstation

Hauptanschluss und Notanschluss

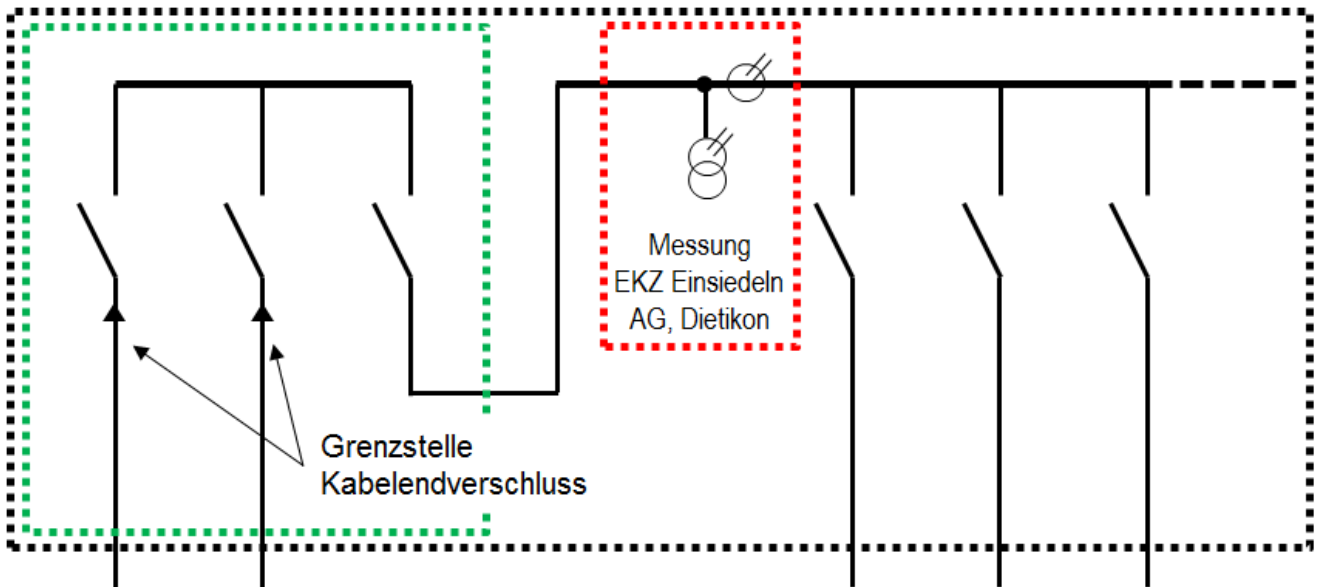


- ■ ■ ■ MS-Schaltanlage mit Ausnahme der Messeinrichtungen
Zu Lasten: VNB
Eigentum: VNB
- ■ ■ ■ Einspeisefeld(er) mit Übergabeschalter, über die Bestückung entscheidet die EKZ Einsiedeln AG, Dietikon
Zu Lasten: VNB
Eigentum: VNB
- ■ ■ ■ Messeinrichtungen
Zu Lasten: VNB
Eigentum: EKZ Einsiedeln AG, Dietikon

Anhang 4

Eigentumsverhältnisse in den Unterwerken

Hauptanschluss und Notanschluss

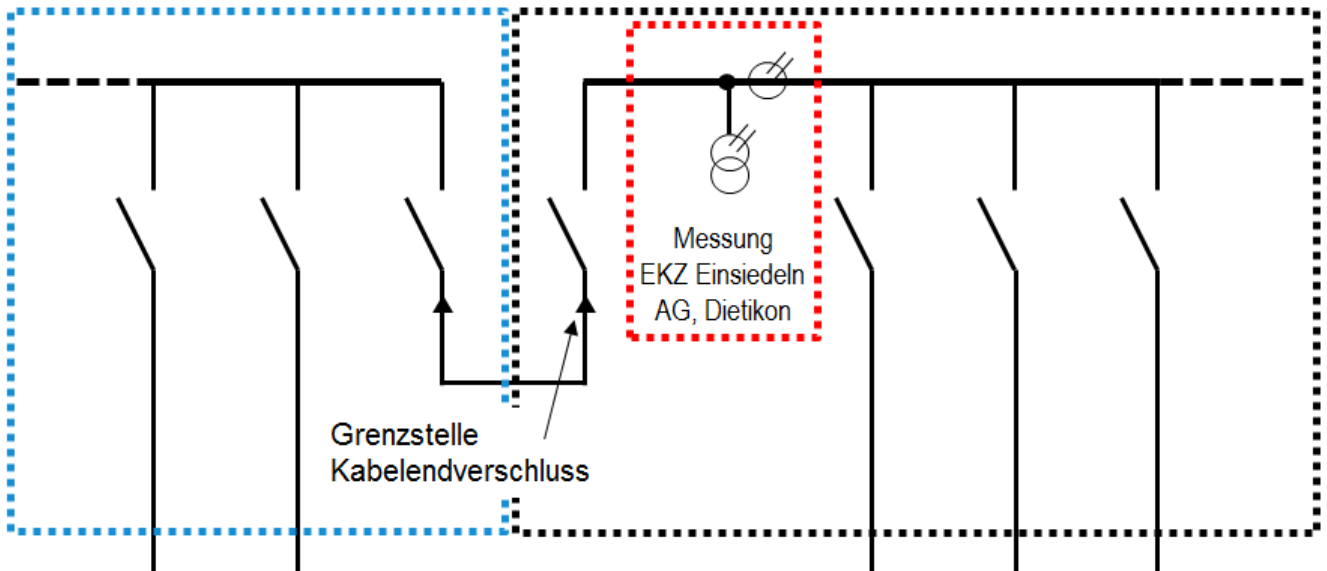

- ■ ■ ■ MS-Schaltanlage
Zu Lasten: EKZ Einsiedeln AG, Dietikon
Eigentum: EKZ Einsiedeln AG, Dietikon
- ■ ■ ■ MS-Schaltanlage mit Ausnahme der
Messeinrichtungen
Zu Lasten: VNB
Eigentum: VNB
- ■ ■ ■ Messeinrichtungen
Zu Lasten: VNB
Eigentum: EKZ Einsiedeln AG, Dietikon

EKZ Einsiedeln AG, Dietikon
Überlandstrasse 2
Postfach 258
8953 Dietikon
Tel. 058 359 56 60
www.ekz-einsiedeln.ch

